



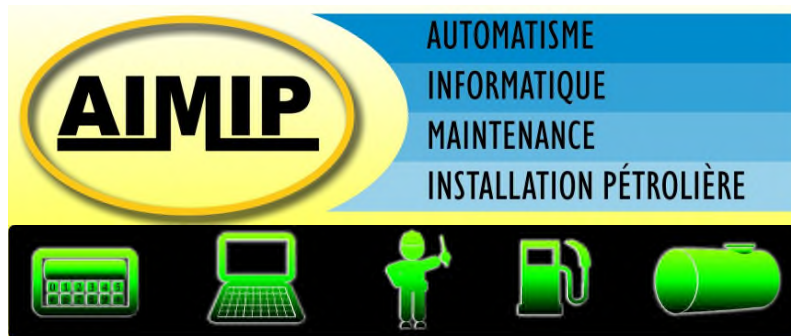

NOTICE UTILISATION CUVE PEHD 750-1000-1500-2000 LITRES

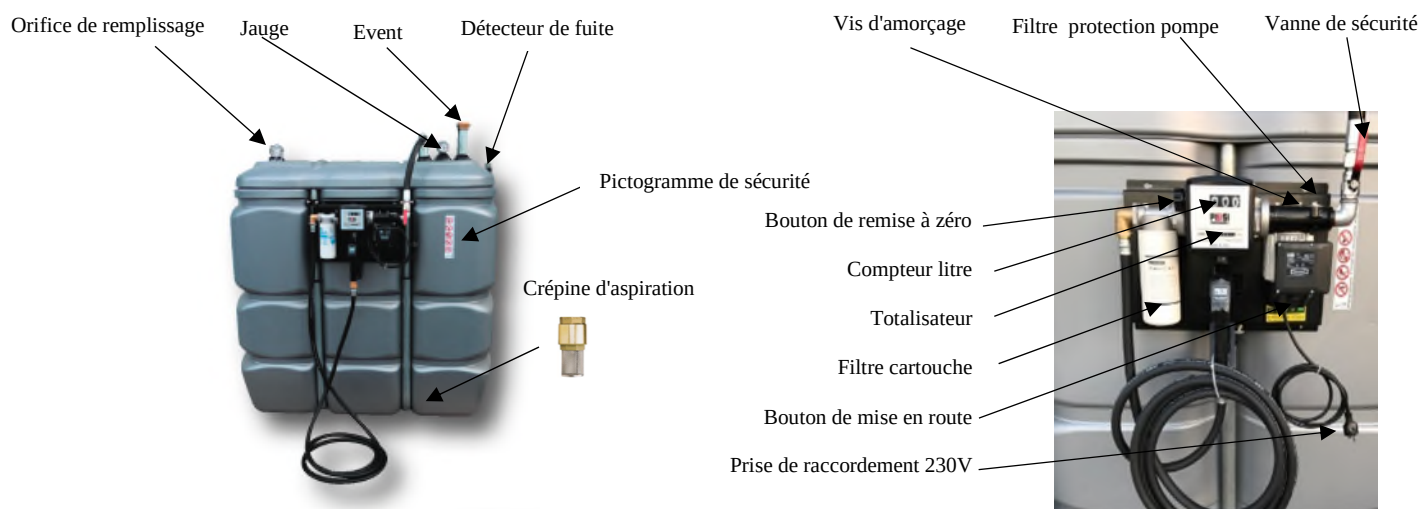

Uniquement pour GO, GNR et FOD

Mise en place de la jauge à aiguille :
Enlever le bouchon
Mettre en place la jauge à aiguille



Fixation de la citerne et mise en sécurité

Fixation sur ossature :

Fixation sur mur béton plein :
(utiliser seulement chimique si mur creux)



Pour des questions de sécurité, la citerne doit être fixée

Détecteur de fuite de la citerne :
Si le capteur **ROUGE** apparaît, il indique une fuite sur la citerne. Merci de contacter votre revendeur



Dépannage :

Avant toute intervention, veuillez débrancher l'alimentation électrique et fermer la vanne de sécurité.

En cas de perte de débit, changer le filtre cartouche.

Si le problème persiste, nettoyer le filtre protection pompe.

Si le problème persiste toujours, nettoyer la crépine d'aspiration.

Si après cela aucun résultat, contacter votre revendeur.

	750 L	1000 L	1500 L	2000 L
Dimensions cuve	Dimensions (L x l x h) 1200 x 660 x 1485 mm	Dimensions (L x l x h) 1420x 660 x 1685 mm	Dimensions (L x l x h) 1720 x 770 x 1720 mm	Dimensions (L x l x h) 2200 x 770 x 1700mm

AIMIP E.U.R.L CAPITAL 20.000 € Parc Aquatechnique 5 Rue de Dublin LOT N°4 34200 SETE

TEL : 04.67.46.18.60 FAX : 04.86.06.10.67 MOBILE : 06.88.05.87.76 Email : commercial@aimip34.com Site : www.aimip34.com